


# 実例 2

# 能登半島地震

(2007年3月25日)

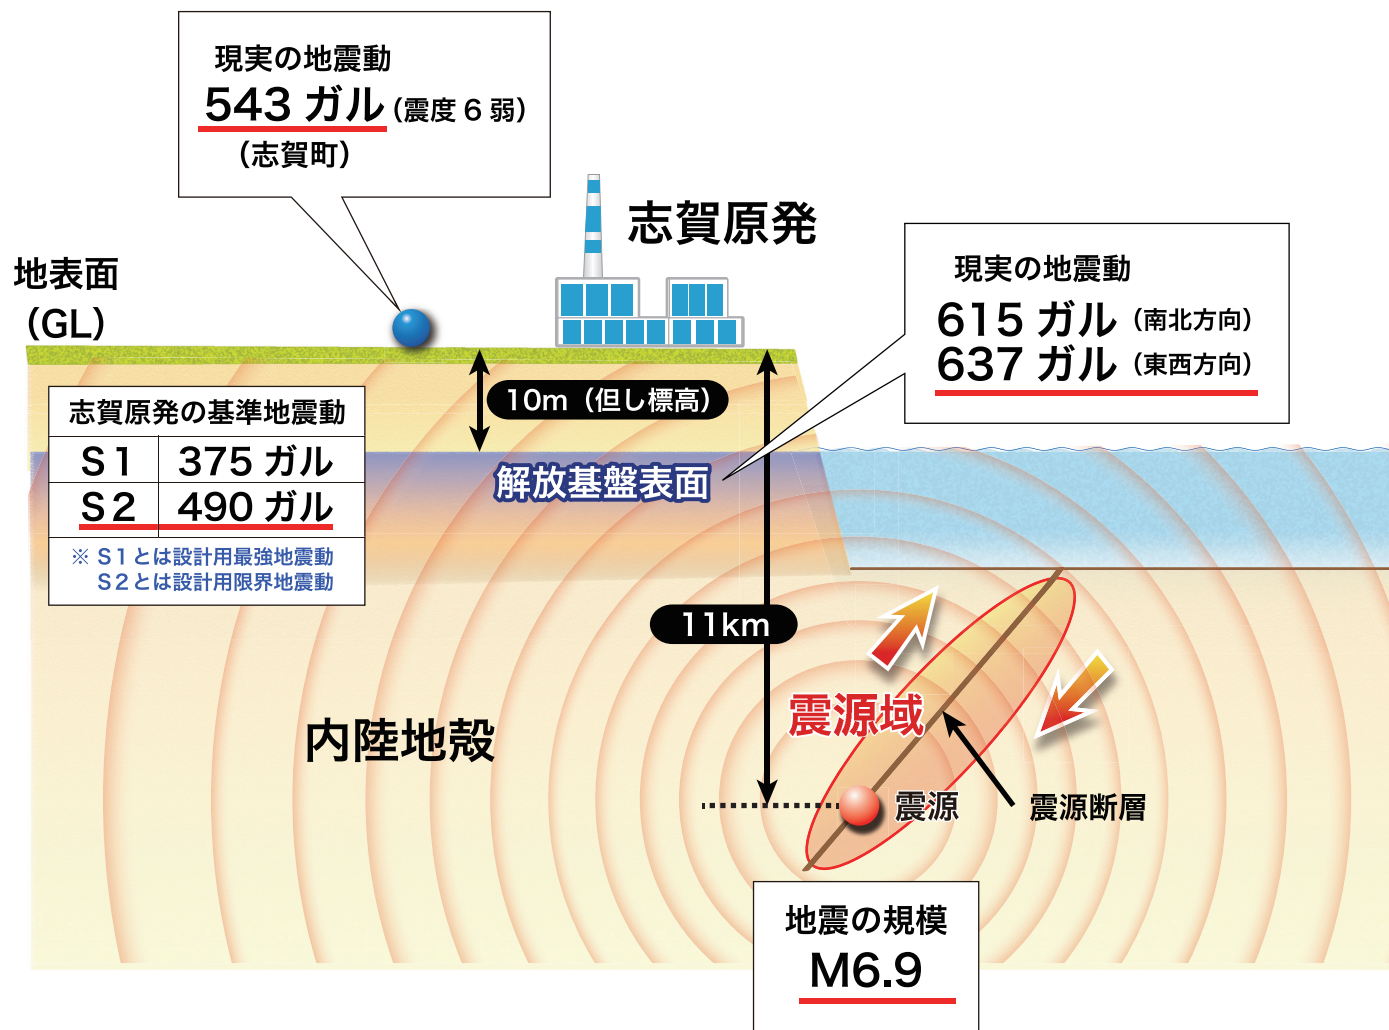

志賀原発の基準地震動  
(解放基盤表面) での揺れ

**仮説**

**490 ガル**



実際の地震の解放基盤表面での揺れ

**事実**

**637 ガル**

実際の地震の地表面での揺れ

**事実**

**543 ガル**

実際の地表面の揺れは  
解放基盤表面 (基準地震動) の **0.85 倍**